STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

MBM111-315

ABB

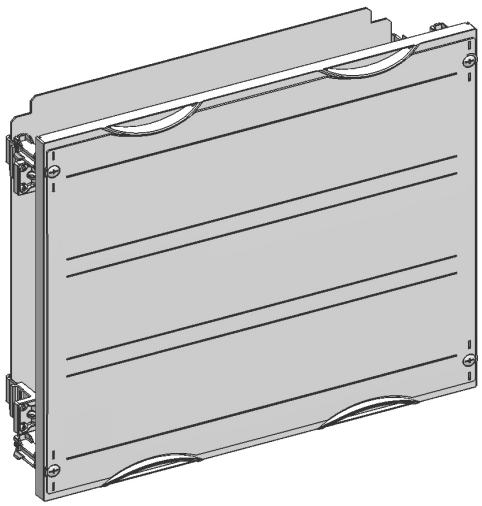

	1		4 x	ED138
	2		2-4 x	ZW59
	3	4,8x11,5	4-8 x	ZW59
	4		1 x	ZW..
	5	M5x8	2-4 x	ZB21
	6		1 x	AG..



T25 PH2

WR EDF

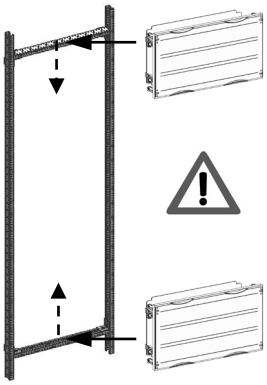

	ZW59	ZB32	ZW...	ZB21	AG...	A	B
MBM111	2	4	ZW365	2	AG11	250	150
MBM112	4	8	ZW338	4	AG12	250	300
MBM113	4	8	ZW341	4	AG13	250	450
MBM114	4	8	ZW344	4	AG14	250	600
MBM115	4	8	ZW362	4	AG15	250	750
MBM211	2	4	ZW336	2	AG21	500	150
MBM212	4	8	ZW339	4	AG22	500	300
MBM213	4	8	ZW342	4	AG23	500	450
MBM214	4	8	ZW345	4	AG24	500	600
MBM215	4	8	ZW363	4	AG25	500	750
MBM311	2	4	ZW337	2	AG31	750	150
MBM312	4	8	ZW340	4	AG32	750	300
MBM313	4	8	ZW343	4	AG33	750	450
MBM314	4	8	ZW346	4	AG34	750	600
MBM315	4	8	ZW364	4	AG35	750	750

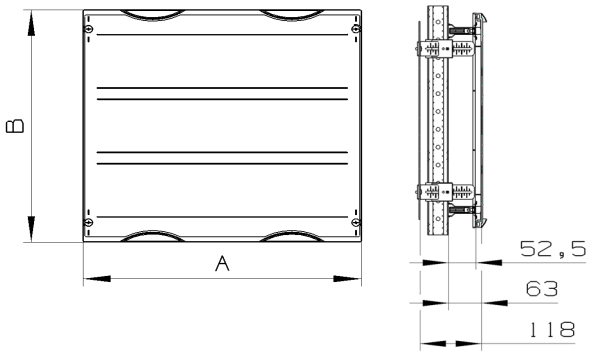

min. 105- max. 160

1  4x

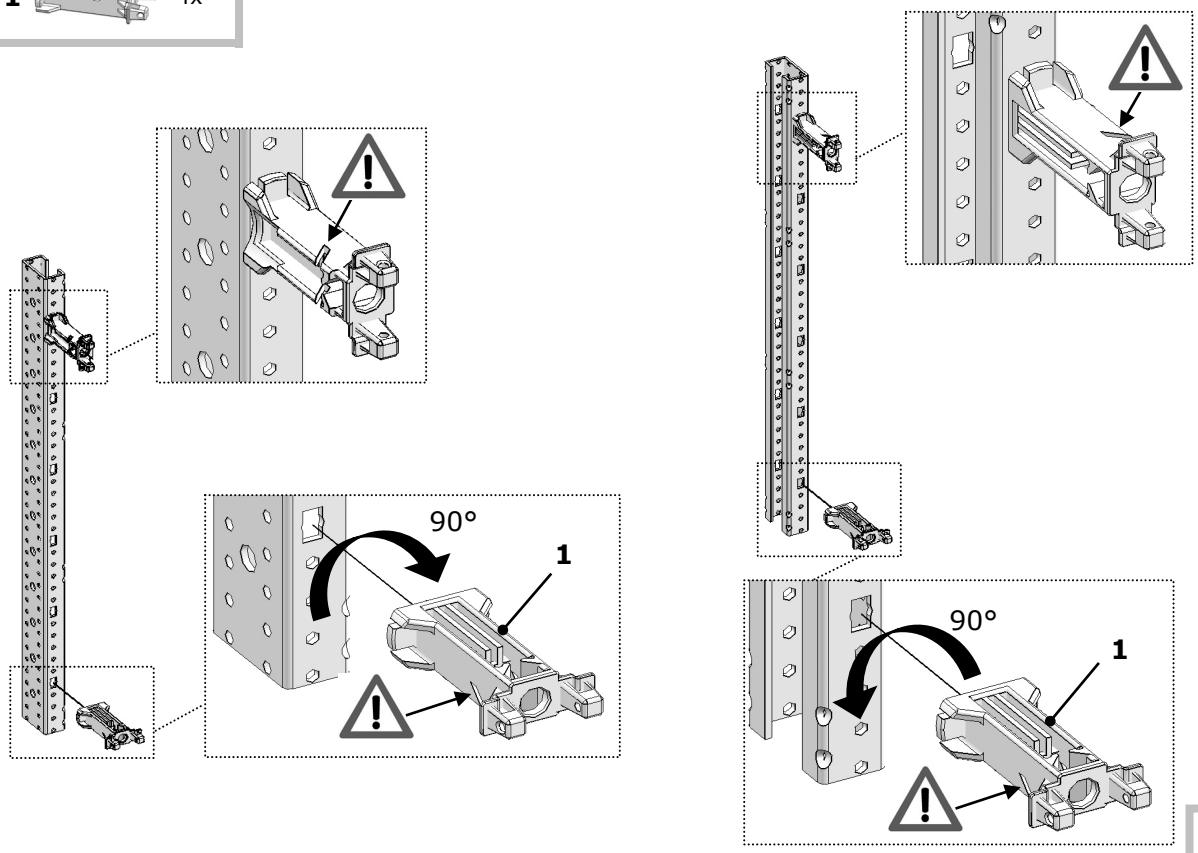

1

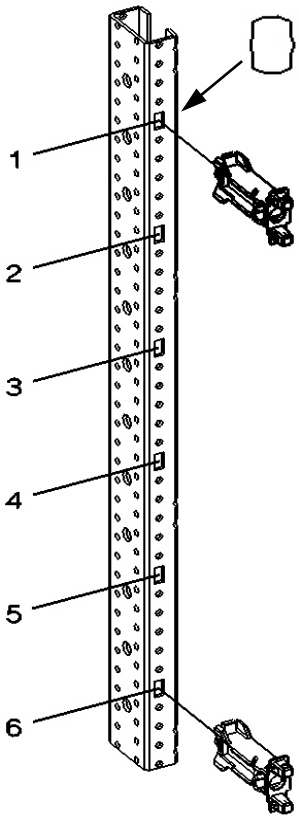

	AG..	⬡
MBM111	AG11	1 & 2
MBM112	AG12	1 & 4
MBM113	AG13	1 & 6
MBM114	AG14	1 & 8
MBM115	AG15	1 & 10
MBM211	AG21	1 & 2
MBM212	AG22	1 & 4
MBM213	AG23	1 & 6
MBM214	AG24	1 & 8
MBM215	AG25	1 & 10
MBM311	AG31	1 & 2
MBM312	AG32	1 & 4
MBM313	AG33	1 & 6
MBM314	AG34	1 & 8
MBM315	AG35	1 & 10

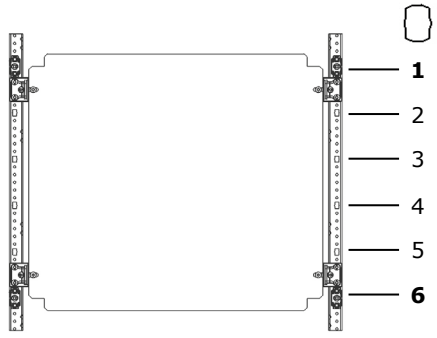

 **MBM213 → AG23 = ⬡ 1 & 6**

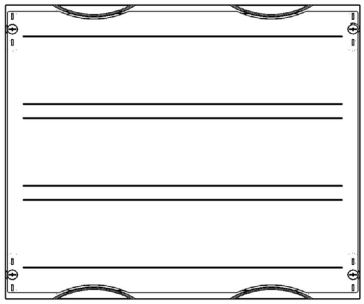

1.1

2 2-4

3 4-8
4,8x11,5

T25
EDF 2Nm
WR 5Nm

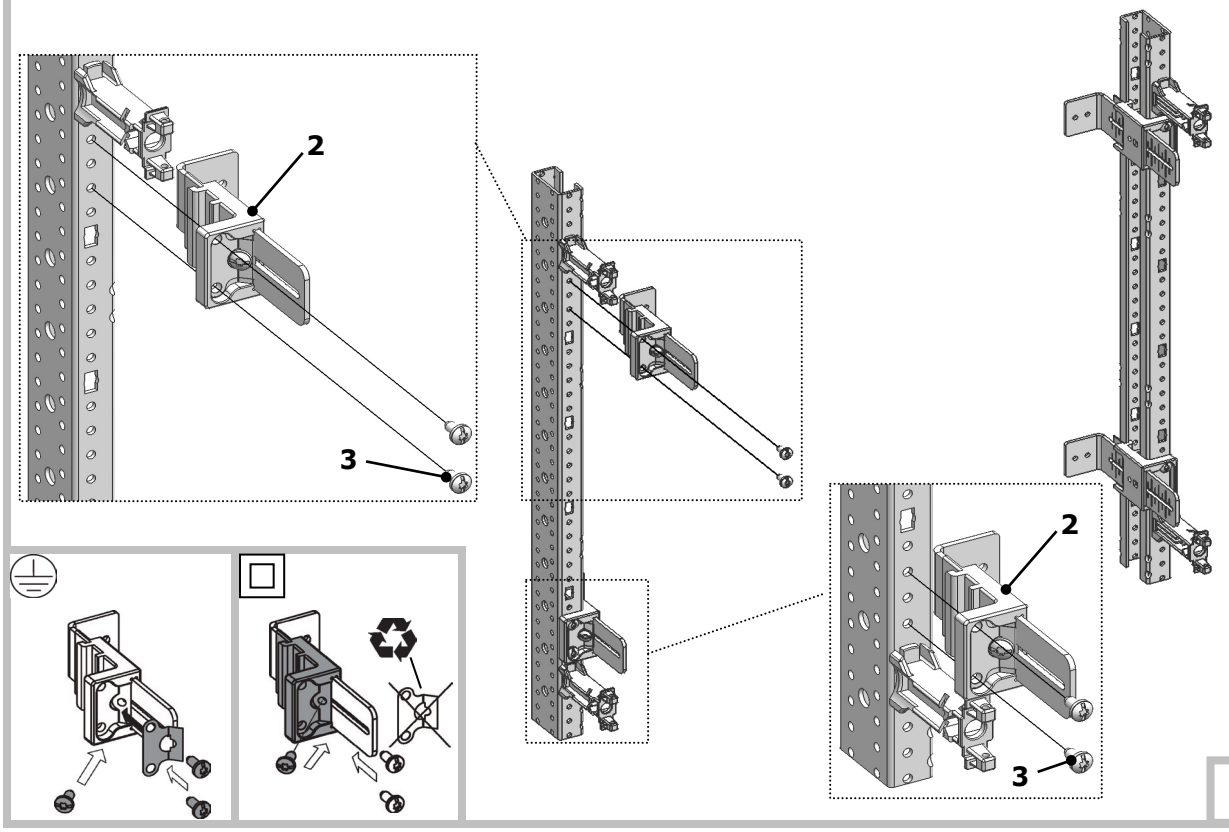

2

4 1x

5 2-4x
M5x8

PH2 3,5Nm

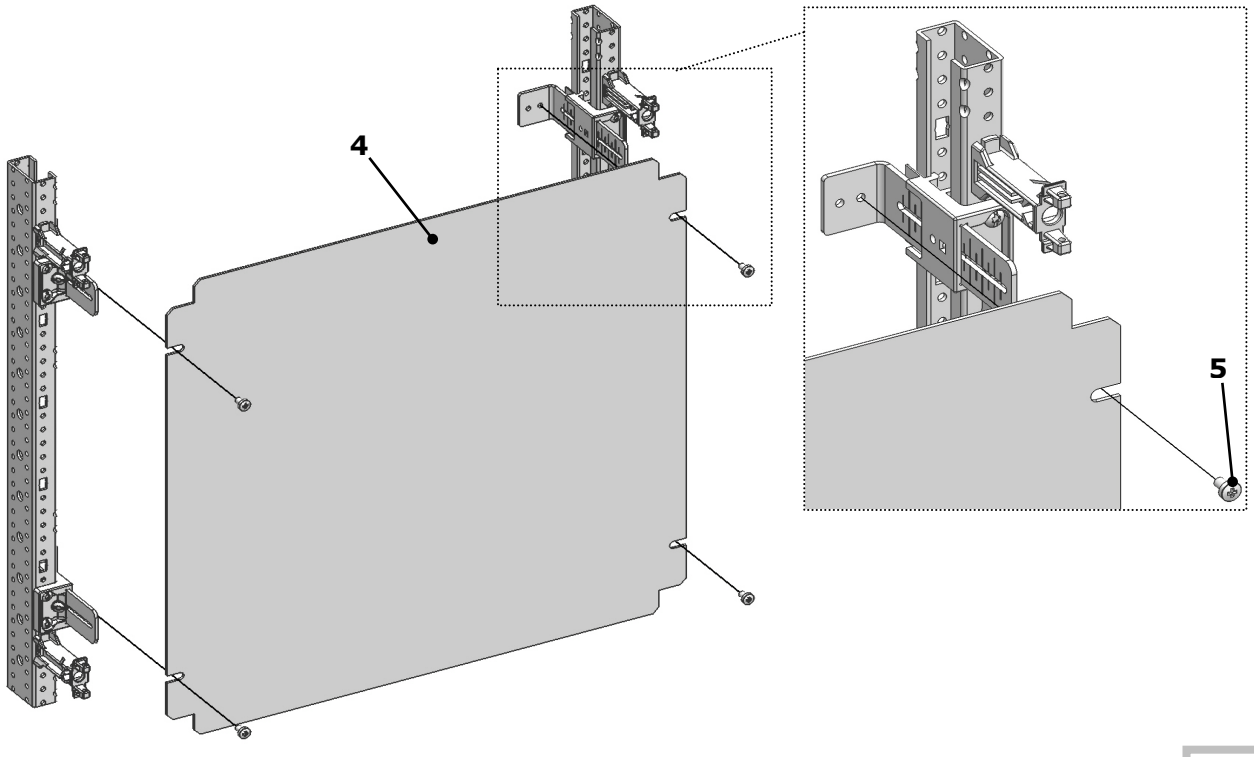

3

6 1x

PH2

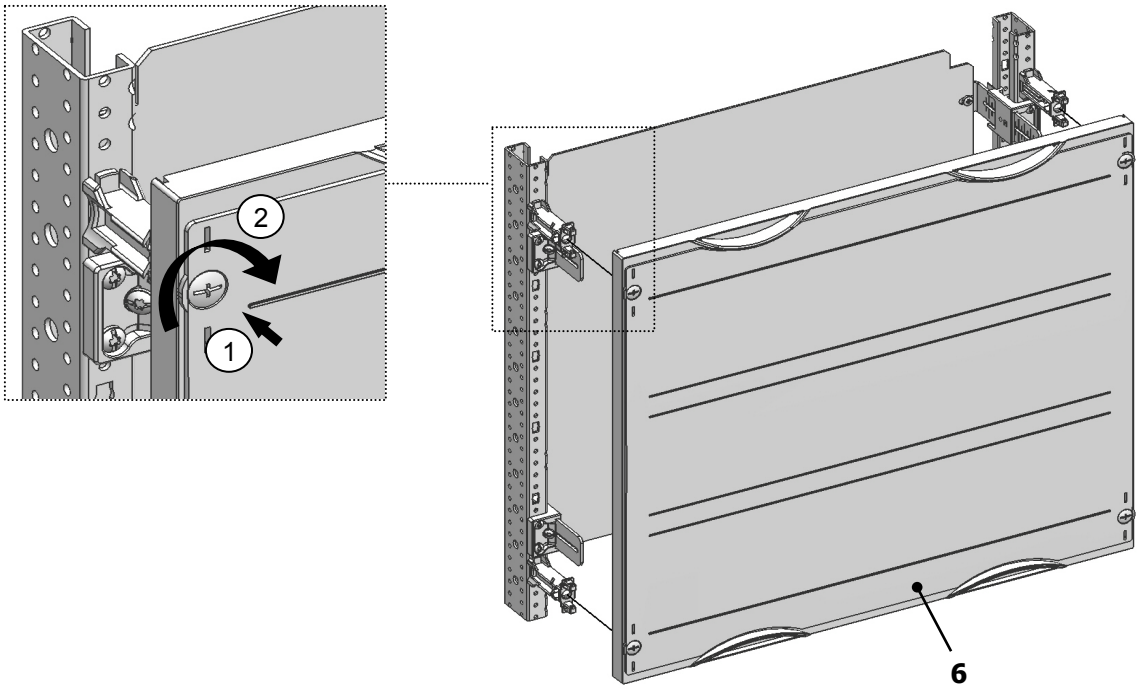

4

DE Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1 durchgeführt werden.

GB Only qualified electrical personell according to DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 are allowed to work on electrical installations.

SE Endast behörig personal enligt DIN 57105 part 1 /VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 är tillaten att arbeta med elektriska installationer.

IT Solo a personale qualificato, secondo DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 é consentito di lavorare su installazioni elettriche.

FR Seul le personnel qualifié en electricité selon DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 est autorisé à travailler surinstallation électrique.

ES Sólo electricestas cualificados según norma DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 están autorizados a trabajar en instalaciones.

RU Согласно DIN 57105, часть 1 / VDE0105, часть 1 / DIN EN 50110-1, на электрических установках разрешается работать только квалифицированному персоналу.

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG
Am Fuchsgraben 2-3
D-77880 Sasbach

Telephone + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 0
Telefax + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 501
Telefax Export Department + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 545

EDV.-Nr.: 112203 / C
20.09.2011
printed in Germany